

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT D'EAU POTABLE DE LA VALLÉE DE LA ROBINE

Sécurisation de l'alimentation en eau potable des communes de Coustouge et de Jonquières



Maître d'Ouvrage :

Syndicat intercommunal de production et de transport d'eau potable

Assistant Maître d'Ouvrage :

Agence Technique Départementale

Composition de l'équipe de Maîtrise d'Œuvre :

M.CAYUELA – M.DUNOM – M. GRILLOT

Nature et localisation des travaux :

Tranche 1 : Alimentation en eau du réservoir de Coustouge à partir de la source des Prats

Tranche 2 : Travaux d'alimentation en eau du réservoir de Jonquières depuis le réservoir de Coustouge

Mission de maîtrise d'œuvre complète (AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR)

Date de réception des travaux :

Tranche 1 : Mars 2015


Tranche 2 : Mars 2016

Montant de l'opération :

Tranche 1 : 375 800,00 euros H.T.

Tranche 2 : 200 200,00 euros H.T.

Carte de localisation des travaux

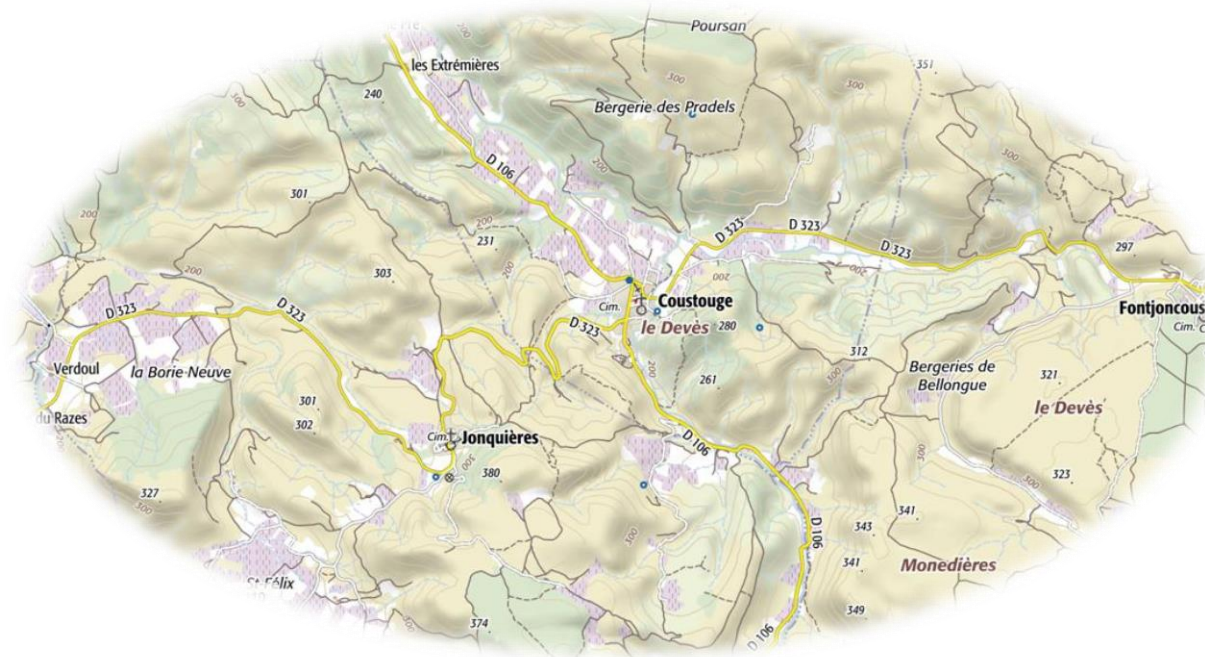


Descriptif

Les communes de Coustouge et Jonquières ont constaté en 2014 le tarissement irréversible de la source de la Citerne, une des deux sources principales d'alimentation en eau potable des communes.

Les conséquences, lourdes, ont amené ces deux communes à rechercher une nouvelle source d'alimentation via le Syndicat de production et de transport d'eau potable de la Vallée de la Robine. La source des Prats, située le long de la route menant à Saint Laurent de Cabrerisse depuis Coustouge, est apparue satisfaisante pour alimenter Coustouge et sécuriser Jonquières.

Dans un premier temps le scénario retenu par le Syndicat a consisté à relier cette ressource au réservoir de Coustouge, via une bache de reprise et un réseau d'adduction de près de 3km, puis dans un second temps d'alimenter Jonquières depuis ce même réservoir.

Tranche 1 COUSTOUGE

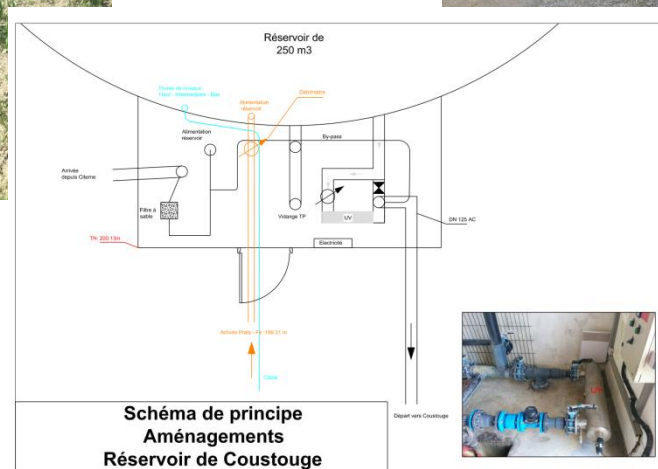

Tranche 2 JONQUIÈRES

